


Inwestycja: <b>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Suszcu ul. Szkolna (do Kolonii Podlesie)"</b>	Projektował:	Nazwisko:		Podpis:
	Opracował:	mgr inż. Anna Smyrdek nr upr. SLK/4355/POOS/12 spec. Instalacyjna		
	Stadium:	mgr inż. Maciej Szafran		
Tytuł: Profil podłużny kanalizacji deszczowej Dz200mm PVC	Sprawił:	mgr inż. Sebastian Nowak nr upr. SLK/5175/POWS/13 spec. instalacyjna		
	Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
	17-07-2014	1:100/1:500	01.2016r.	3.25

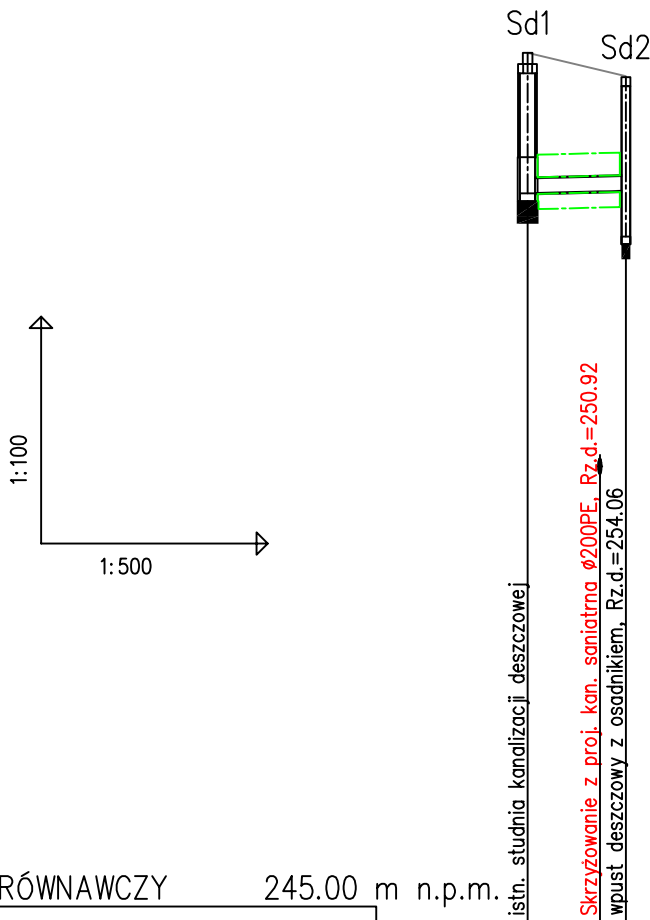

POZIOM PORÓWNAWCZY 245.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	256.49	256.18
RZĘDNA DNA KANAŁU	254.63	254.66
RZĘDNA DNA WYKOPU	254.43	254.46
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.86	1.52
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% 6.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz200x6.5mm RC SN12 SDR31
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.50
HEKTOMETRY	Sdi	Sd2