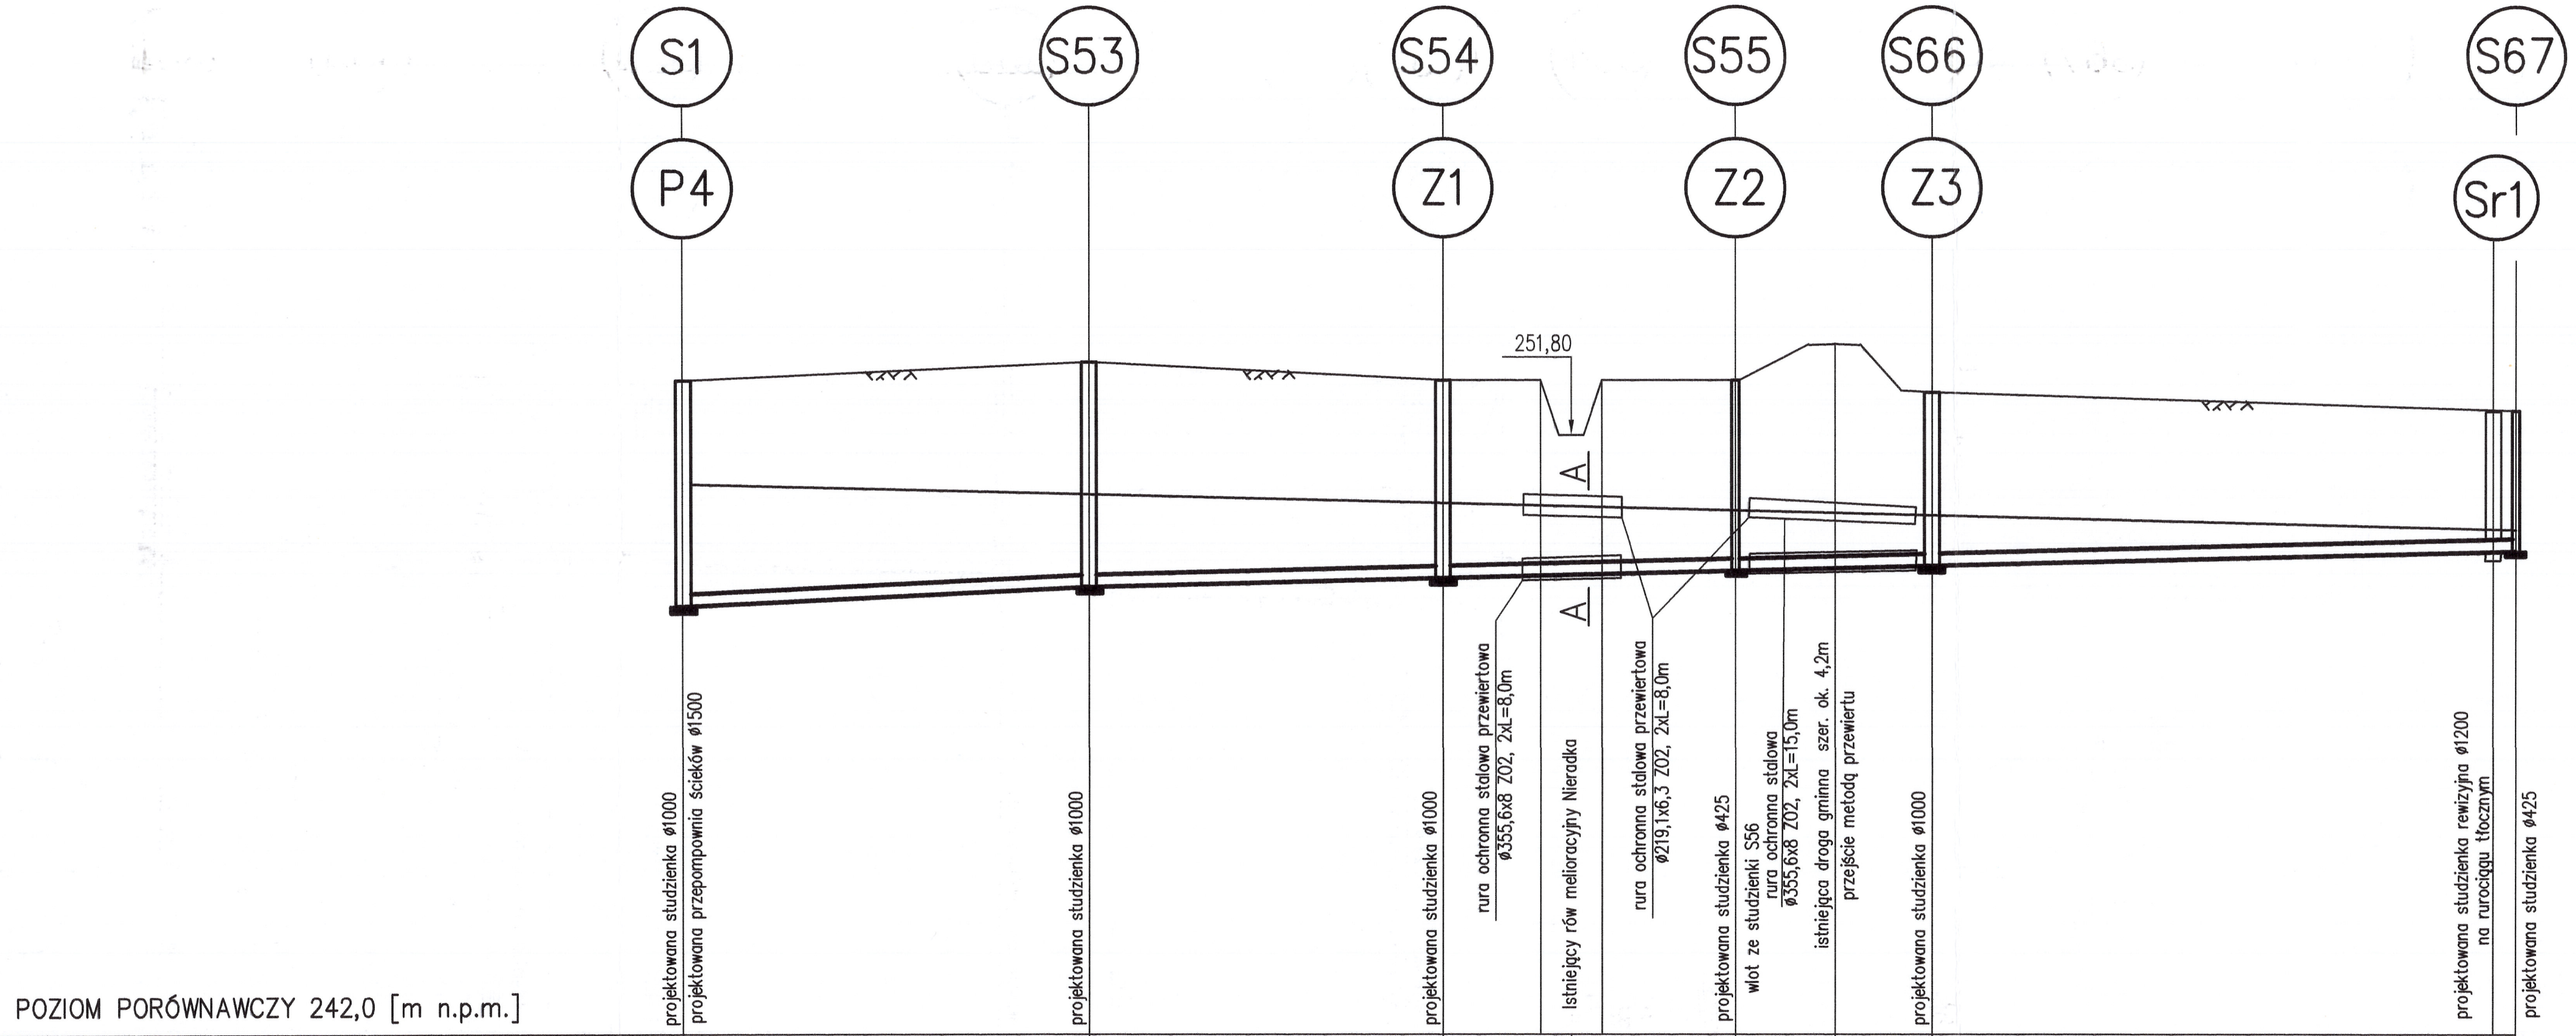

POZIOM PORÓWNAWCZY 242,0 [m n.p.m.]

RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	(253,20) 252,50	253,00	252,70		251,80	252,70		253,60	252,50	252,20
RZĘDNA DNA KANALIZACJI [m n.p.m.]	249,10	249,32	249,46		249,51	249,58			249,66	249,90
ZAGŁĘBIENIE DO DNA KANALIZACJI [m]	(4,20) 3,40	3,68	3,24		2,00	3,12			2,87	2,30
SPADEK % / DŁUGOŚĆ [m]		0,6% 33,2m	0,5% 28,8m			0,5% 23,8m			0,5% 16,0m	0,5% 47,6m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA KANALIZACYJNA KIELICHOWA DWUŚCIENNA PP SN8 ø200 z uszczelką gumową									
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU TŁOCZNEGO [m n.p.m.]	251,00	151,17	251,03		250,97	250,91			250,83	250,25
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU TŁOCZNEGO [m]	(2,20) 1,50	1,83	1,67		0,83	1,79			1,67	1,95
SPADEK ‰ / DŁUGOŚĆ [m]			5‰ 62,0m			5‰ 23,8m			5‰ 16,0m	12‰ 47,6m
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA PEHD ø125 SDR 17									
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	33,20	62,00	70,00	75,00	85,80	91,80	96,00	101,80	149,40

UWAGI:

1. Przejście rurą przewodową ø200 i ø125 pod rowem Nieradka wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej ø355,6x8 Z02 i ø219,1x6,3.
2. Końce rury ochronnej należy uszczelnić manszetami typu "N" o wym. 225x362x75 dla rury przewodowej ø200. oraz manszetami typu "N" o wym. 127x225x75 dla rury przewodowej ø125.
3. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury przewiertowej na płozach ślizgowych. rozmieszczonych w odległościach:
   - 0,15m od końca rury ochronnej do pierwszej płozy
   - max. 1,5m pomiędzy płozami

A—A

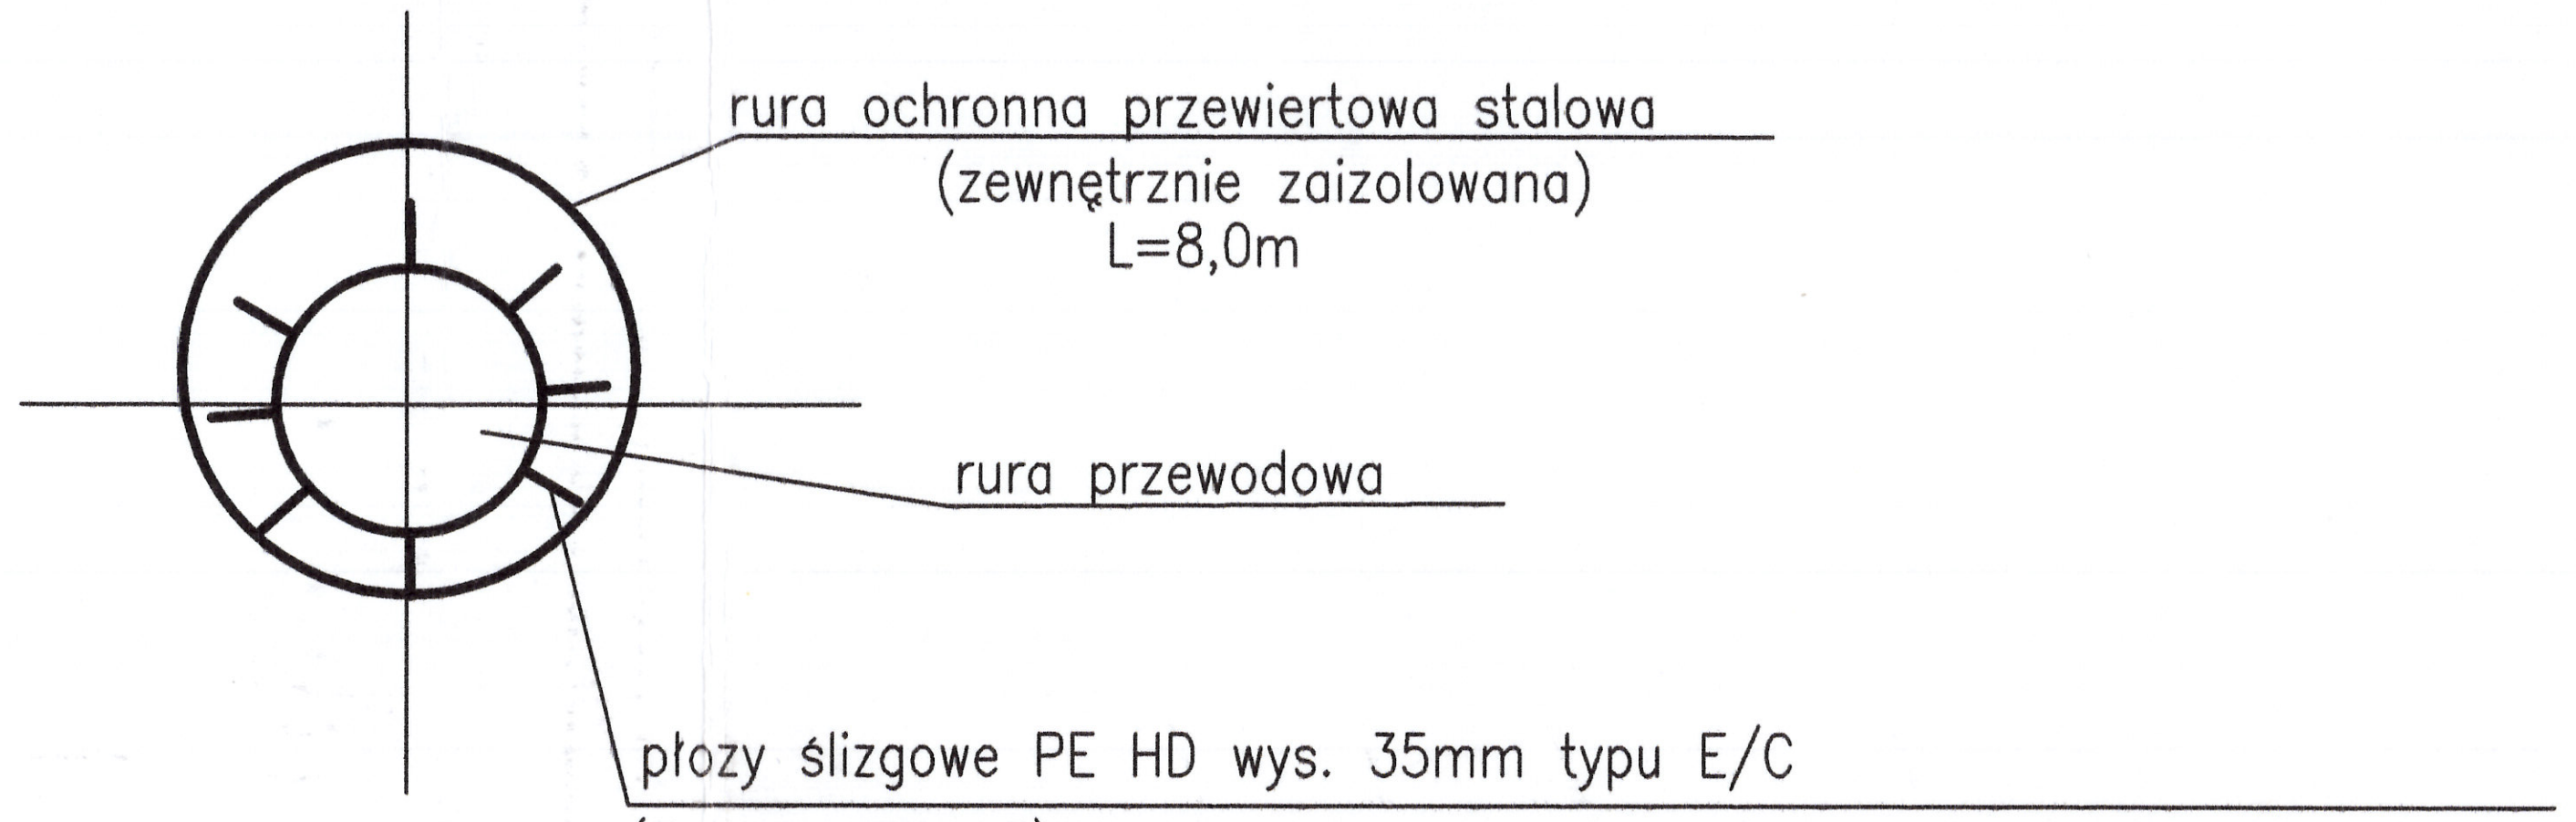

płozy ślizgowe PE HD wys. 35mm typu E/C
(5 elementów E) rozstaw max. co 1,5m dla rury przewodowej ø200
(125–B–24) rozstaw max. co 1,5m dla rury przewodowej ø125
płozy ślizgowe PE HD wys. 24mm typu B

Nazwa i adres obiektu: URZĄD GMINY SUSZEC ul. Lipowa 1 43-267 SUSZEC	Projektował: Katarzyna BOBER	Data: 10.2004	Podpis
Treść rysunku: Projekt budowlany systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w sołectwie Kryry. Branża instalacyjna (Zlewnia nr 4) Profil przekroczenia rowu kanalizacją sanitarną grawitacyjną i ciśnieniową w km 2+788	Wykonał: Katarzyna BOBER	Data: 10.2004	Podpis
energotechnika projekt sp. z o.o. biuro projektów energetycznych i ochrony środowiska ENERGOTECHNIKA–PROJEKT sp. z o.o.	Sprawdził: Krzysztof SZYMAŃSKI	Data: 10.2004	Podpis
Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.	Podziałka 1 : 100/500 · Nr arch. rys. 6140.9.10	Arkusz	