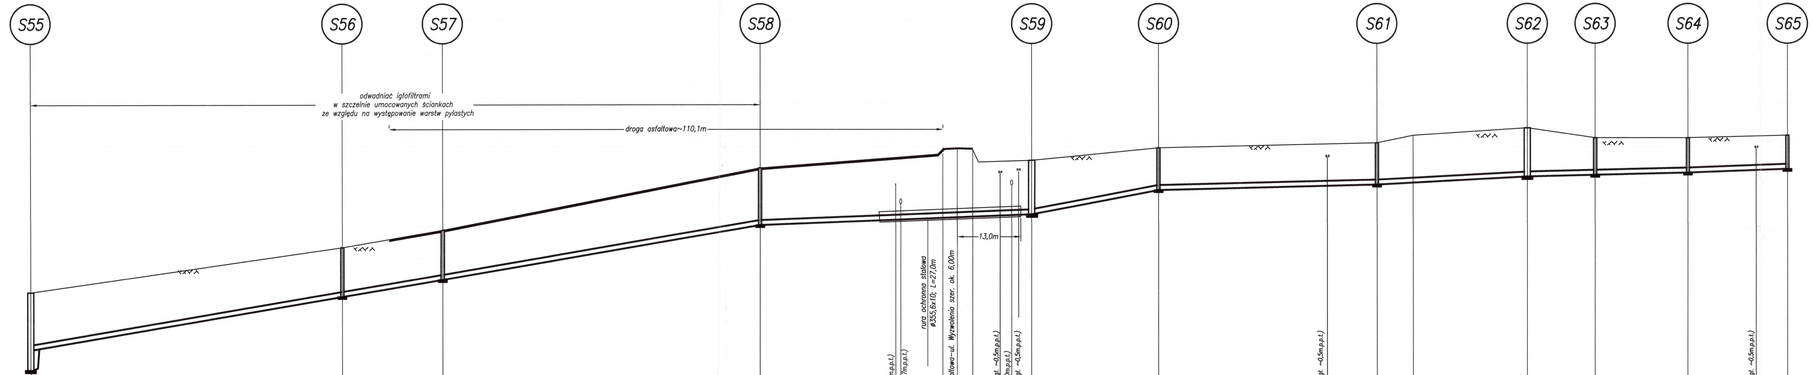
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
odwadnianie igłofiltrami
w szczelnie umocowanych ściankach
ze względu na występowanie warstw pylastych
droga asfaltowa~110,1m
13,0m
studzienka #1000
włączyć na kaskadę Ø200
projektowana studzienka #425
włączenie przyłącza #160
istniejący gazociąg gAS0 (rząd. ~1,0m p.p.t.)
istniejący wodociąg WJ300 (rząd. ~1,7m p.p.t.)
rura ochronna stalowa
Ø355,6x10, L=27,0m
istniejąca droga powiatowa asfaltowa—ul. Wyzwolenia szer. ok. 6,00m
przejście metodą przewiertu
istniejące kable teletechniczne i/t (rząd. ~0,5m p.p.t.)
istniejący gazociąg gAS0 (rząd. ~1,0m p.p.t.)
istniejące kable teletechniczne i/t (rząd. ~0,5m p.p.t.)
projektowana studzienka #1000
projektowana studzienka #425
istniejące kable teletechniczne i/t (rząd. ~0,5m p.p.t.)
projektowana studzienka #425
projektowana studzienka #1000
projektowana studzienka #425
włączenie przyłącza #160
projektowana studzienka #425
włączenie przyłącza #160
istniejące kable teletechniczne i/t (rząd. ~0,5m p.p.t.)
projektowana studzienka #425
włączenie przyłącza #160

| | | |