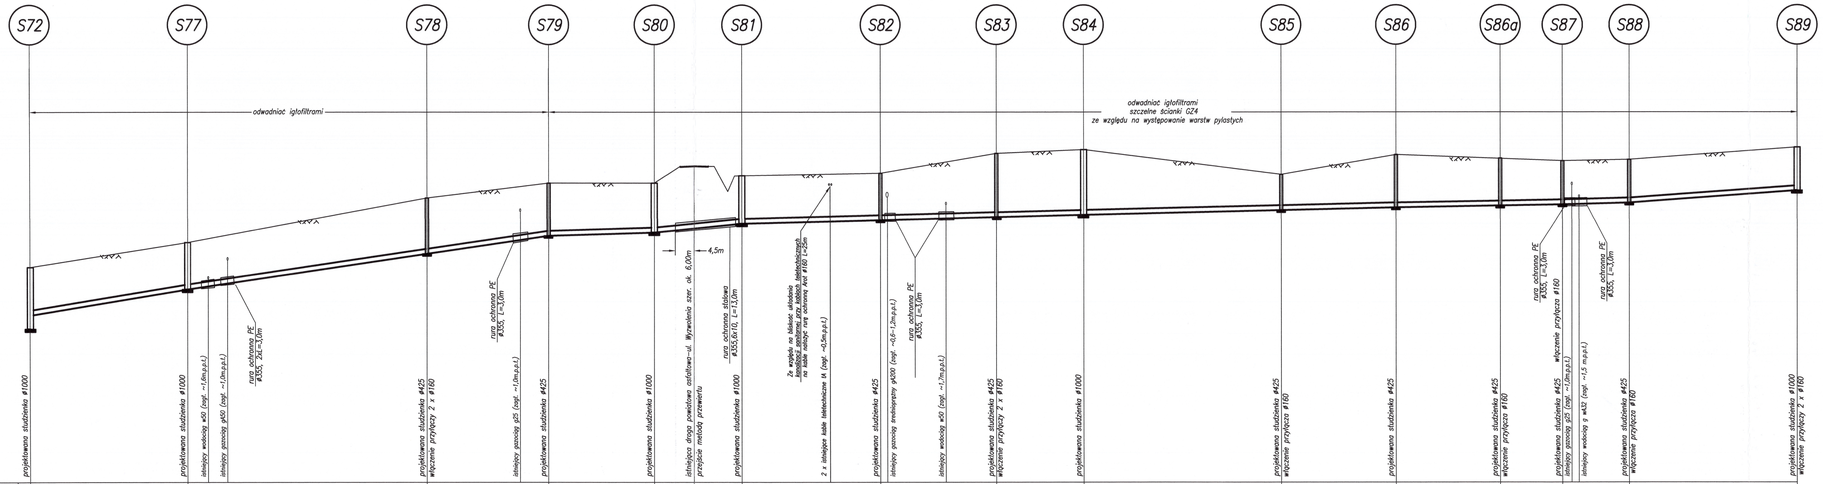
S72
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S86a
S87
S88
S89
odwadniać igłofiltrami
odwadniać igłofiltrami szczelne ścianki GZ4 ze względu na występowanie warstw pylastych
4,5m
rura ochronna PE Ø355, L=3,0m
Za względu na lokalizację urządzenia elektroenergetycznego na stałe należy rurę ochronną kat #160 L=25m
z = istniejące stałe teletechniczne IA (zagł. ~0,5m p.p.t.)
istniejąca droga polowa żużlowo-ul. Wyrówkowa szer. ok. 6,0m
projekt nowej przepusty
rura ochronna stalowa Ø355,6x10, L=13,0m
istniejąca kanalizacja grawitacyjna Ø300 (zagł. ~0,6÷1,2m p.p.t.)
istniejąca kanalizacja Ø25 (zagł. ~1,0m p.p.t.)
istniejąca kanalizacja Ø50 (zagł. ~1,7m p.p.t.)
istniejąca kanalizacja Ø50 (zagł. ~1,0m p.p.t.)
projektowana studzienka #1000
projektowana studzienka #425 z włączeniem przyłącza 2 x #160
projektowana studzienka #425 z włączeniem przyłącza #160
projektowana studzienka #425 włączenie przyłącza #160

| | | |